


یادداشت

- فن نصب شده در حمام باید دارای درجه حفاظت IPX4 باشد.
- ارتفاع نصب فن باید حداقل ۲۲۵ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده باشد.
- در صورت عدم امکان رعایت بند فوق فن باید از بالای وان و یا زیر دوشی و یا حوضه آبریز دوش ۱۲۰ سانتیمتر فاصله افقی داشته باشد.
- کف چاله کندانس میتواند بوسیله لوله درین به چاه جذبی آب باران یا کفشوی محوطه تخلیه شود.

جزئیات اجرایی کانال تخلیه هوای حمام

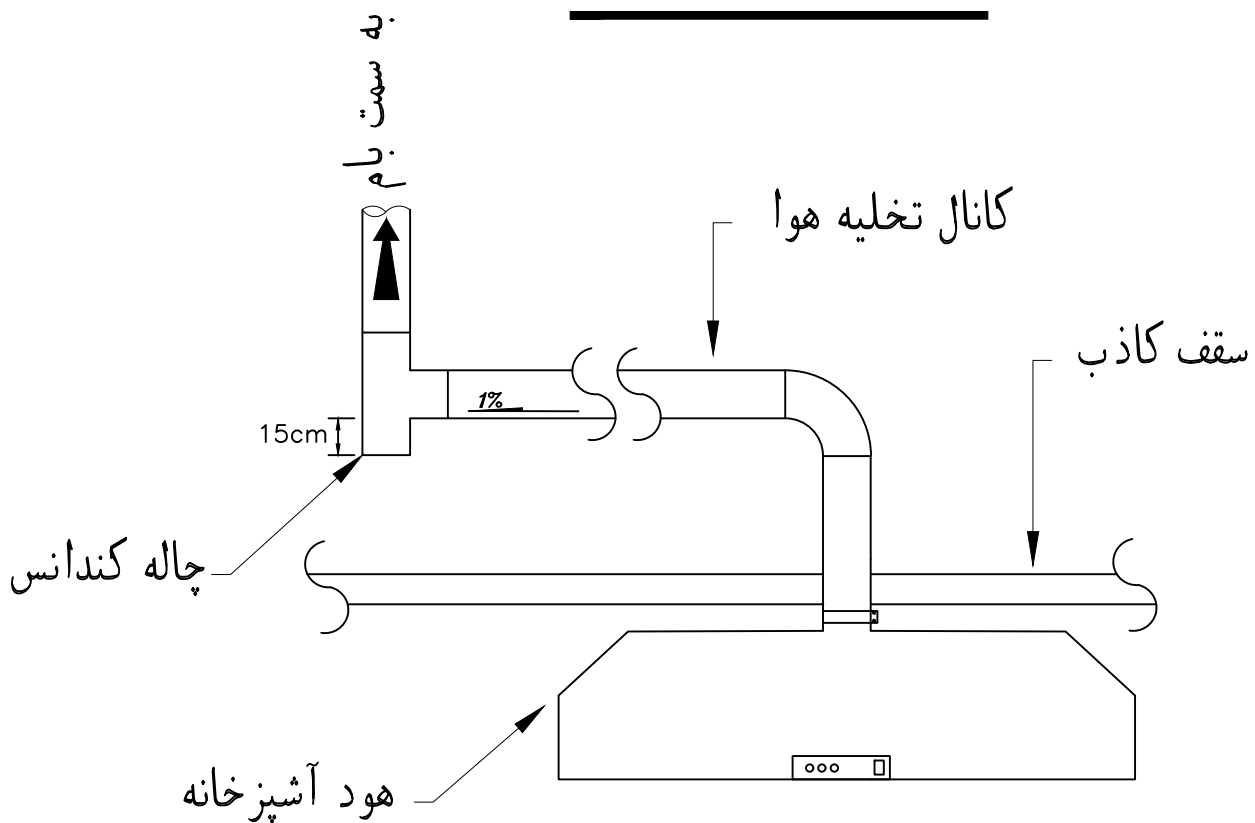

جزئیات اجرایی کانال تخلیه هوای آشپزخانه

