

Kerman C.E.O
MECH. Dept.

گروه مکانیک

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان


MD-16-1404-08-24-1

جزئیات نصب توالی شرقی سیفون سر خود بامخزن شستشو (فلاش تانک)
در طبقه ای که روی زمین قرار دارد

MD-16-1404-08-24-1

جزئیات نصب توالی شرقی سیفون سر خود بامخزن شستشو (فلاش تانک)
در طبقات میانی

با توجه به استفاده از تجهیز توالی شرقی سیفون سر خود در برخی ساختمانها
جزئیات اجرایی این مدل از تجهیز برای اطلاع و به کارگیری ارائه می شود.

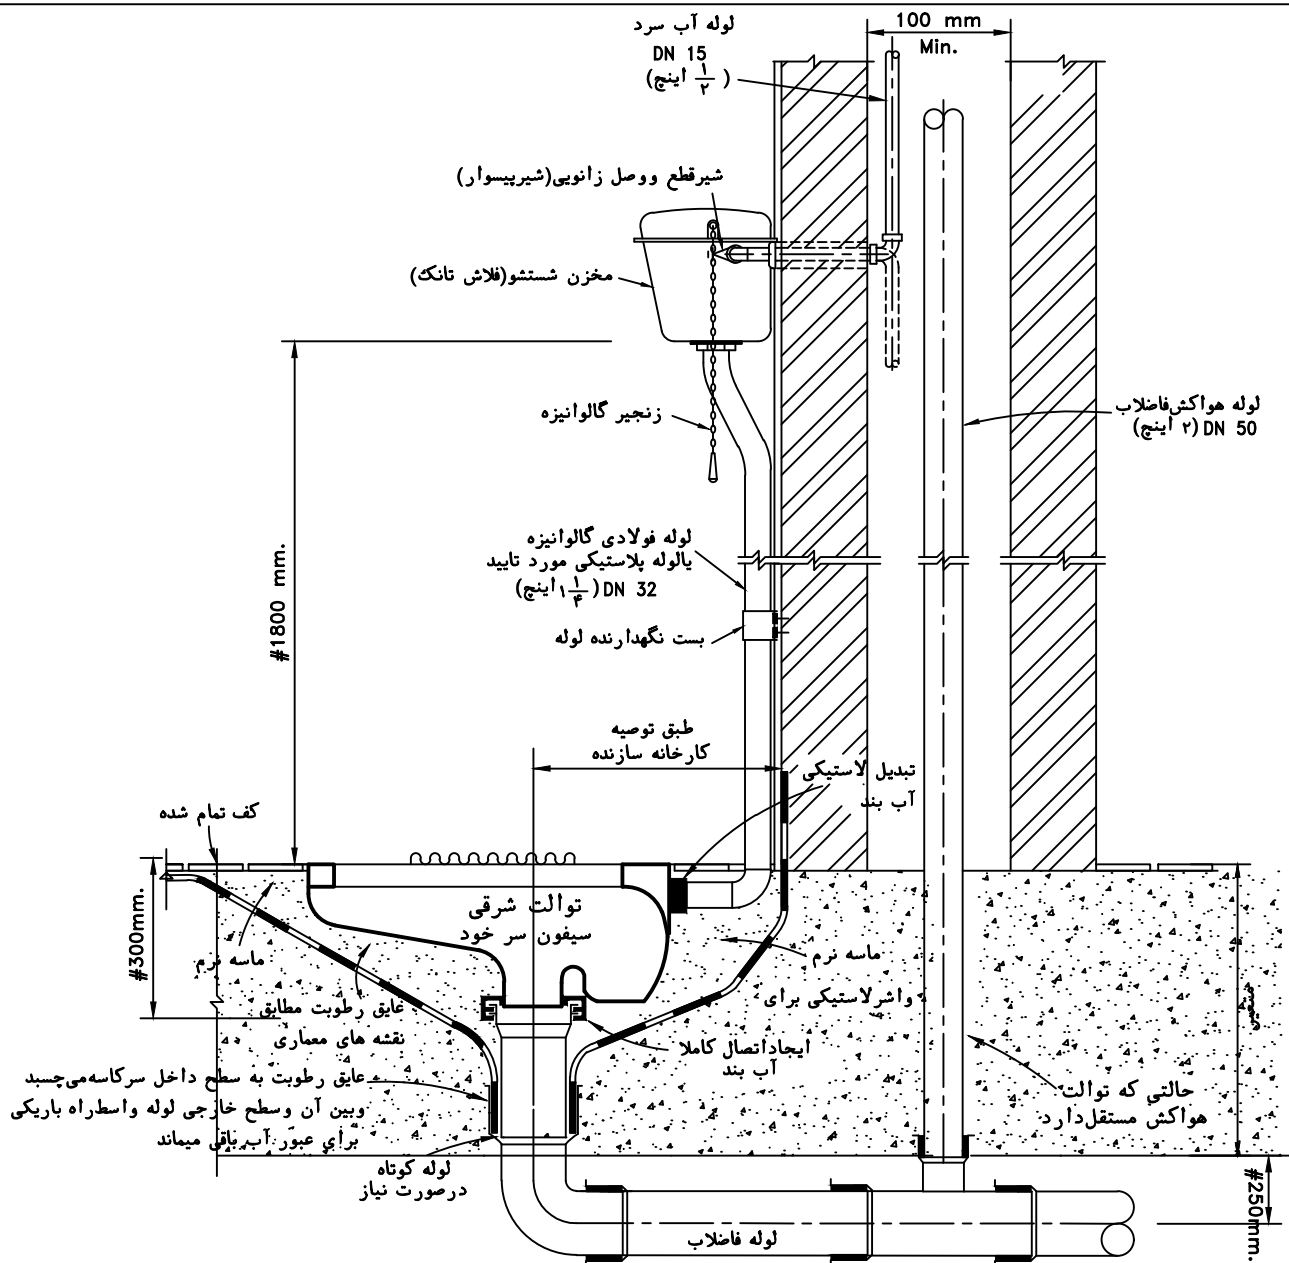

یادداشت:

- ۱- کاسه توالت باید دارای سطوح صاف و صیقلی باشد.
- ۲- ظرفیت تخلیه مخزن در هر بار شستشو نباید بیش از مقدار معین شده در مقررات ملی ساختمان، مبحث شانزدهم، باشد.
- ۳- در این جزئیات برای لوله کشی آب مصرفی، فاضلاب و هواکش فاضلاب هر نوع لوله مجاز طبق مقررات ملی ساختمان قابل استفاده است. در صورتیکه دیوار پشت توالت دوجداره نباشد برای لوله کشی بصورت توکار، فقط از لوله هایی که دفن آنها در مصالح ساختمانی مجاز است میتوان استفاده کرد، در غیر اینصورت لوله کشی باید روکار اجرا شود.
- ۴- در این جزئیات یک حالت انشعاب لوله هواکش خشک برای توالت نشان داده شده است. هواکش توالت میتواند مطابق یکی از روشهای خشک، مداری، تر، مشترک و غیره باشد.
- ۵- لوله هواکش خشک از نقطه اتصال به لوله فاضلاب باید با زاویه ۴۵ درجه یا بیشتر نسبت به سطح افق، تا حداقل ۱۵ سانتیمتر بالاتر از لبه سرریز توالت ادامه یابد و پس از آن می تواند تغییر امتداد داده و به لوله قائم هواکش متصل شود و یا مستقلاً تا هوای آزاد ادامه یابد.
- ۶- اندازه های داده شده برای فاصله زیر سیفون یا زیر لوله از کف تمام شده، بر مبنای استفاده از توالت شرقی نوع سیفون سر خود میباشد.
- ۷- در صورتیکه ضخامت کف سازی کم باشد باید با آهن کشی در زیر سقف طبقه پایین یا روش مناسب دیگر عایق رطوبت به داخل سرکاسه لوله فاضلاب هدایت شود.
- ۸- در خصوص اجرای توالت شرقی سیفون سر خود در ساختمان صورت جلسه ای تهیه و به امضای ناظر تاسیسات مکانیکی، ناظر هماهنگ کننده و صاحب کار، مجری ساختمان و مجری تاسیسات مکانیکی برسد و در گزارش ناظر تاسیسات مکانیکی به سازمان این موضوع ذکر شود.
- ۹- در صورت جلسه قید شود در صورت تغییر توالت شرقی سیفون سر خود به نوع معمولی صاحب کار و مجری مکلف به اصلاح لوله کشی فاضلاب بر اساس توالت شرقی معمولی (اجرای سیفون) می باشند.
- ۱۰- قبل از اجرای سرویسهای بهداشتی مورد نظر، تجهیز توالت شرقی سیفون سر خود به تعداد لازم تهیه و به رؤیت مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی برسد.

عنوان نقشه:

جزئیات نصب توالت شرقی سیفون سر خود با مخزن شستشو (فلاش تانک) در طبقات میانی

شماره نقشه:

MD-16-1404-08-24-1

تاریخ:

۱۴۰۴/۰۸/۲۴

مقیاس:

ندارد



Kerman C.E.O
MECH. Dept.

گروه مکانیک
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان